




# Izolinie częstości przekroczeń stężeń jednogodzinnych $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$

dwutlenku siarki, % ( dopuszcz. 0,274 %)



Skala 1: 5000

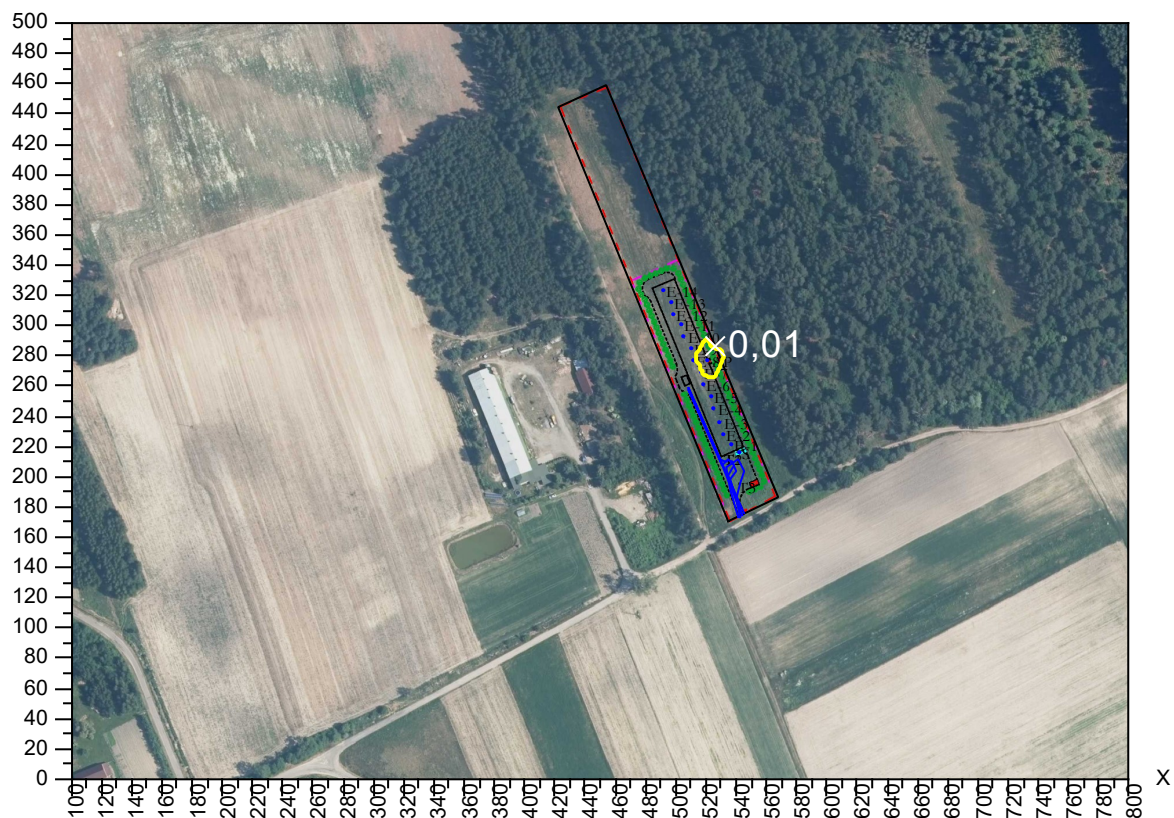

granice zakładu